

常德津市北控城乡水务有限公司

检测 报 告

样品编号：260701 (共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (II类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检 测 方 法	检测结果	单 位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	270	CFU/100ml	/
02	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2023 6.2	90	CFU/100ml	≤2000
03	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	70	CFU/100ml	/
04	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	290	CFU/ml	/
05	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.05
06	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	<5.0×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.005
07	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	0.008	mg/L	≤0.05
08	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	<2.5×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
09	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<5.0×10 ⁻⁵	mg/L	≤0.00005
10	硒	GB/T5750.6-2023 10.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
11	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.047	mg/L	≤1.0
13	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.15	mg/L	≤10
14	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	2.7	度	/
15	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	4.09	NTU	/
16	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	/
17	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	有	描述	/
18	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.59（25℃）	/	6~9
19	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.020	mg/L	/
20	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.30
21	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.10
22	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
23	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
24	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.05	mg/L	≤250
25	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.28	mg/L	≤250
26	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	96	mg/L	/
27	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 10.1	136	mg/L	/
28	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1	1.74	mg/L	≤4
29	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 12.1	<0.002	mg/L	≤0.002
30	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 13.2	<0.025	mg/L	≤0.2
31	氨氮（以NH ₃ -N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	0.105	mg/L	≤0.5
32	总磷	GB11893-89	0.0219	mg/L	≤0.1



样品编号: 260701

(共5页 第4页)

委托单位	承德津市北拉城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002（Ⅱ类）	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
33	总氮	HJ636-2012	0.97	mg/L	≤0.5
34	石油	GB/T5750.7-2023 6.2	<0.005	mg/L	≤0.05
35	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	3.25×10^{-4}	mg/L	≤0.06
36	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	1.56×10^{-4}	mg/L	/
37	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	2.69×10^{-4}	mg/L	/
38	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6 \times 10^{-4}$	mg/L	/
39	水温	GB13195-91	28	℃	/
40	五日生化需氧量 (BOD ₅)	GB/T5750.7-2023 5.1	2.1	mg/L	≤3
41	溶解氧	GB7489-87	7.0	mg/L	≤6
42	化学需氧量 (COD)	HJ828-2017	6	mg/L	≤15
43	硫化物	GB/T5750.5-2023 9.1	0.007	mg/L	≤0.1
(以下空白)					

水质检测

机构（公章）

备 注

编制：赵子君

签发: 李燕萍

审 核: 郑旭高

签发日期: 2026.7.30

检测机构（公章）

常德津市北控城乡水务有限公司

检测报告

样品编号：260702

(共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	<5.0×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.005
06	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	<2.5×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<5.0×10 ⁻⁵	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.050	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.18	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.012	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	2.70×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	1.76×10 ⁻³	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	<1.6×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.232	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.10	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.53（25℃）	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.082	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.17	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.32	mg/L	≤250

样品编号：260702

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	102	mg/L	≤1000
30	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 10.1	124	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1	0.82	mg/L	≤3
32	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.37	mg/L	≥0.3
（以下空白）					



备 注	
-----	--

编制：赵少君
签发：李燕萍

审 核：郑越海
签发日期：2026.7.20

检测机构（公章）
检测专用章

常德津市北控城乡水务有限公司

检测报告

样品编号：260703 (共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (Ⅱ类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	150	CFU/100ml	/
02	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2023 6.2	40	CFU/100ml	≤2000
03	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	20	CFU/100ml	/
04	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	260	CFU/ml	/
05	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.05
06	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	<5.0×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.005
07	铬 (六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.006	mg/L	≤0.05
08	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	<2.5×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
09	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<5.0×10 ⁻⁵	mg/L	≤0.00005
10	硒	GB/T5750.6-2023 10.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
11	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.058	mg/L	≤1.0
13	硝酸盐 (以N计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.32	mg/L	≤10
14	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	14	度	/
15	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	9.2	NTU	/
16	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	/
17	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	有	描述	/
18	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.67 (25℃)	/	6~9
19	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.012	mg/L	/
20	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.30
21	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.10
22	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
23	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
24	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.98	mg/L	≤250
25	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	10.17	mg/L	≤250
26	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	85	mg/L	/
27	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	88	mg/L	/
28	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	2.77	mg/L	≤4
29	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T5750.4-2023 12.1	<0.002	mg/L	≤0.002
30	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 13.2	<0.025	mg/L	≤0.2
31	氨氮 (以NH ₃ -N计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.079	mg/L	≤0.5
32	总磷	GB11893-89	0.0193	mg/L	≤0.025



样品编号：260703

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (II类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
33	总氮	HJ636-2012	0.63	mg/L	≤0.5
34	石油	GB/T5750.7-2023 6.2	<0.005	mg/L	≤0.05
35	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	2.96×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.06
36	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	1.23×10 ⁻⁴	mg/L	/
37	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	2.51×10 ⁻⁴	mg/L	/
38	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	<1.6×10 ⁻⁴	mg/L	/
39	水温	GB13195-91	28	℃	/
40	五日生化需氧量 (BOD ₅)	GB/T5750.7-2023 5.1	2.2	mg/L	≤3
41	溶解氧	GB7489-87	7.1	mg/L	≤6
42	化学需氧量 (COD)	HJ828-2017	7	mg/L	≤15
43	硫化物	GB/T5750.5-2023 9.1	0.006	mg/L	≤0.1
(以下空白)					
备 注					

编 制：赵子君

审 核：郑越涵

检测机构（公章）

签 发：李燕萍

签发日期：2026.7.30



常德津市北控城乡水务有限公司

检测 报 告

样品编号：260704

(共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	<5.0×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.005
06	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	<2.5×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<5.0×10 ⁻⁵	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.062	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.35	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.010	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	2.05×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	1.50×10 ⁻³	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	<1.6×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.198	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.15	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.55（25℃）	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.067	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	4.01	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	10.22	mg/L	≤250



样品编号: 260704

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北拉城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	98	mg/L	≤1000
30	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 10.1	79	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1	2.08	mg/L	≤3
32	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.68	mg/L	≥0.3
(以下空白)					

水务局
★
监测专用章

备 注	
-----	--


编制：赵子君

审 核: 郑越嵩

检测机构(公章)

签发: 李燕萍

签发日期: 2016.7.20

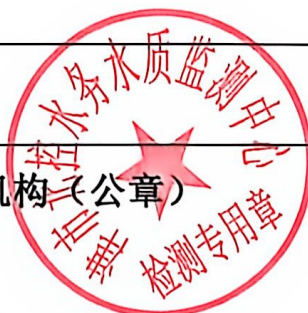

常德津市北控城乡水务有限公司

检测报告

样品编号：260705 (共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	市委党校	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	市委党校管网末梢水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<1.0×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	<5.0×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.005
06	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	<2.5×10 ⁻³	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<5.0×10 ⁻⁵	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.052	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 8.3	1.20	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.013	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	3.08×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	2.03×10 ⁻³	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	<1.6×10 ⁻⁴	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.250	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.25	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.50（25℃）	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.086	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.20	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.36	mg/L	≤250



样品编号：260705

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北垅城乡水务有限公司	采样地点	市委党校	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	市委党校管网末梢水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-7-21	收样日期	2026-7-21	检测日期	2026-7-21~2026-7-27
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	108	mg/L	≤1000
30	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 10.1	122	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 4.1	1.20	mg/L	≤3
32	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.30	mg/L	≥0.05
(以下空白)					

备注	
----	--

编制：赵少君

审核：郑超

检测机构（公章）

签发：李燕萍

签发日期：2026.7.31





常德津市北控城乡水务有限公司水质综合月报表
(2026年7月)

填报单位：常德津市北控水质监测中心

项 目		出 厂 水							管 网 水						原 水	
		浑 浊 度	游 离	细 菌	总大肠	氨	耗氧量	全	浑 浊 度	游 离	细 菌	总大肠	耗氧量	全	浑 浊 度	全
		(NTU)	余氯 (mg/L)	总 数 (CFU/mL)	菌 群 (CFU/100mL)	(以N计) (mg/L)	COD _{Mn} (mg/L)	分 析	(NTU)	余氯 (mg/L)	总 数 (CFU/mL)	菌 群 (CFU/100mL)	COD _{Mn} (mg/L)	分 析	(NTU)	分 析
本月数	检测项次	420	420	60	60	60	60	66	36	36	36	36	36	33	60	86
	合格项次	420	420	60	60	60	60	66	36	36	36	36	36	33	——	86
	合格率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	——	100
累计数	检测项次	2946	2946	422	422	422	422	467	252	252	252	252	252	231	422	602
	合格项次	2946	2946	422	422	422	422	467	252	252	252	252	252	231	——	602
	合格率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	——	100
本月最高值		0.25	0.95	6	0	0.233	2.25	——	0.73	0.51	3	0	1.88	——	67.8	——
本月最低值		0.10	0.30	0	0	<0.020	0.82	——	0.16	0.05	0	0	1.01	——	4.09	——
本月平均值		0.17	0.60	0.15	0	0.048	1.44	——	0.44	0.19	0.53	0	1.24		14.24	——
本年平均值		0.18	0.57	0.29	0	0.049	1.43	——	0.47	0.26	0.45	——	1.23	——	11.69	——
综合合格率		100%							100%							
备 注																

单位负责人：李燕萍

制表：郑旭葛

填报日期：2026年7月30日